

仓储物流场所消防安全指南

仓储库房货物多、品类多,是火灾隐患风险很大的地方,一旦发生火灾往往损失大、影响广,所以仓库作为重点防火部位,防范火灾要提高意识,必须严格落实消防安全措施,加强安全管理。

近年来,仓储物流火灾事故时有发生,案例触目惊心,不仅损失惨重,更危及到生命安全,我们务必要提起对仓储库房防火安全的重视。

仓库防火,记住这几个关键

仓储安全六严禁。严禁违规施工动火动焊作业。严禁擅自扩大防火分区。严禁使用可燃夹心彩钢板构件搭建。严禁违规私搭乱接电气线路,严禁超负荷用电、严禁设备超年限使用,严禁违规停放电动车及充电,保持安全用电。严禁住宿、存储和经营设置在同一建筑内,不要违规设置人员办公住宿场所。严禁货物不规范摆放,不要在电表箱下方、大功率电器旁堆放货物。

仓储安全六需要。货物要按照安全规定,分类规范摆放。要保证疏散通道畅通,及时清理杂物。要24小时有具备相应资格的安全人员值班值守。要定期维护、按规存放消防器材。要有严格规范的安全管理制度,并落实执行。要有定期的员工安全培训,提高从业人员消防安全意识,增强逃生自救能力。

单位负责人和员工需要掌握消防常识

仓储物流行业和仓库厂区人员密集,电器设备、货物众多,消防安全一定要引起重视,单位消防安全责任人和管理人要履行主体责任,员工也

应掌握消防常识,防患于未然,共同维护安全。

落实消防安全责任。仓储物流企业应严格遵守和落实消防安全责任,应确定一名专门的防火安全负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,日常应定期组织学习消防法规等,相关安全岗位的员工应有相关职业资格证书方可上岗,日常对员工进行消防知识普及、安全技能培训,还要让员工熟知仓库内货物的特性,提高职工的安全素质和技能,并定期开展消防安全演练,定期开展防火检查,日常安排值班人员和防火检查人员,及时发现和消除火灾隐患。

定期检查消防器材。要按照安全规定在相应场所配备消防器材,灭火器等消防器材要保证压力在正常范围内,且记得维修保养,保证其完整有效。

留有消防通道。仓库内物资按规划区域整齐排列,每个区域必须留有消防通道,任何物资不能占用消防通道和安全出口,同时也不能遮挡住该区域的消防栓。在实行封闭管理时也必须注意不要以砌墙或堆放难以搬动的重物的方式来封堵,可以采用拉警戒线或派专人管理封闭点,日常应定期巡视检查,如发现有货物堵塞要及时清理。

仓库内货物要按规定分类存放。货品入库前确认无火种隐患后,对货品进行分类入库。按照可燃、易燃、不易燃等不同性质和不同储存条件进行分类存放,严禁随意堆放货物。生产和仓储车间内如超量存放易燃易爆危险材料,必须及时搬离清理。

仓库严禁使用明火和吸烟。在仓库内张贴严禁使用明火和严禁吸烟的标志。且不准私

拉电线、违规用电、违规使用大功率电器。


严格遵守用电安全规则。按照安全用电规则,为仓库电源安装分闸,严禁超负荷用电,严禁私自架设临时线路,严禁私拉乱接电线,并定期对电气线路进行检查保养,如发现电气设备及线路出现破损、老化等问题应及时维修更换。电气线路应按照规定采取穿管保护等防火措施;开关、插座等电器配件周围必须采取阻燃隔热材料进行防火隔离。不要把电动车停在仓库内或在仓库内充电。

严禁“三合一”现象。禁将仓库、企业办公区、休息室合并进同一场所,仓库内禁止人员生

活居住。不要违规设置人员办公住宿场所,仓库和企业办公区、休息室之间应该有符合安全规定的防火间距,并应设有独立的安全出口,仓库和仓库之间也应该保留足够的安全距离。

严禁使用彩钢板等易燃材料搭建。严禁使用彩钢板等易燃材料建筑和搭建仓库、办公区、宿舍、休息室等,严禁在仓库搭建彩钢板建筑,严禁使用可燃夹心彩钢板构件搭建。

下班做好安全检查。下班时要先做好安全检查,关闭相应门窗及电源,做到人走电断,并严格检查是否存在其他火灾隐患。如有需要,还应该配有值班人员夜间巡逻,尽早发现隐患。

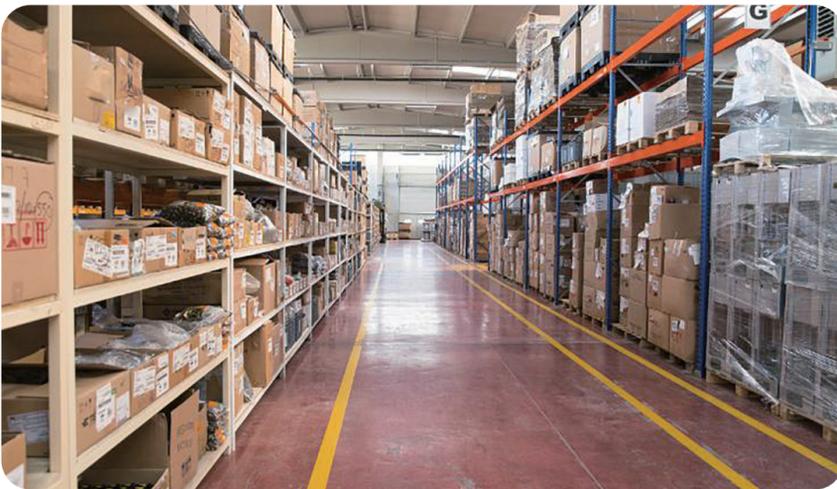

燃气灶我们每个家庭每天都要使用,随着城市建设和经济建设的飞速发展,不管是生活还是工业使用天然气的住户越来越多,范围越来越广,所以正确安全地用气十分重要。它不仅关系到烹饪问题,更直接影响到厨房的使用安全。

天然气是一种易燃易爆的气体,在空气中达到一定浓度遇到火源即发生爆炸。我们日常用的燃气中,一般会掺入少量硫化物,形成一种难闻的臭鸡蛋气味。当你闻到这种气味,

说明发生了燃气泄漏。以下是燃气设备安全七大注意事项。

使用燃气要注意室内通风。使用燃气时,千万要注意通风,避免事故发生。如果室内通风不良,燃气燃烧时会使空气中的氧气含量逐渐减少,供氧不足将导致不完全燃烧,从而产生大量一氧化碳有毒气体,造成人员中毒。

用气完毕切记关闭“双阀门”。在使用燃气时,一定要有人看管,每次用气完毕,一定要关闭燃气灶具和灶前阀门。在入户安检中

你家的天然气使用方法正确吗?

发现,有些居民用完燃气后,往往只关闭开关,而没有关闭灶前阀门(燃气表立管阀门),一旦胶管松动、脱落就容易导致燃气泄漏,后果不堪设想。

胶管需两年更换一次。用户在使用燃气时要定期更换燃气胶管,不能超过两年,如发现软管有老化、龟裂、发硬、发黄现象应及时更换。燃气胶管长度不应超过2米,并不得有接口(不能有三通)。胶管更不能出现缠绕或穿墙。特别是潮湿、阴暗的厨房更要经常查看胶管是否老化、龟裂,特别提醒用户一定要购买正规厂家的燃气专用胶管。

胶管两端的管卡一定要拧紧。燃气胶管一端接着灶具,另一端接着燃气管道,这两端连接处都要用管卡拧紧。居民一定要经常查看管卡是否牢固,如有松动或脱落要及时拧紧,以免出现意外。

使用带有熄火保护装置的燃气灶具。在入户安检中发现,有些居民仍在没有熄火

保护装置的灶具。据统计,因燃气灶具意外熄火造成的事故,约占室内燃气事故的30%以上。而如果使用带有熄火保护装置的燃气灶具,当炉火被风吹灭或者被外溢的汤水浇灭时,熄火保护装置可自动切断燃气,有效防止事故发生,保护居民的生命和财产安全。建议仍在没有熄火保护装置灶具的用户,为了您和家人的安全,请尽快更换带有熄火保护装置的天然气灶具。

燃气设施使用有期限,需定期更换。天然气灶具、热水器使用年限是八年,超出年限就存在安全隐患,请居民定期更换超期使用的燃气器具,确保安全无隐患。特别是直排式燃气热水器,已明确规定严禁使用。

发生燃气泄漏要离开现场打电话。如发生燃气泄漏或室内有较重的燃气味时,应立即开窗通风,关闭燃气阀门,不要开、关电灯或其他电器,不要使用明火,离开现场到安全地带后及时拨打燃气公司电话。

君子以仁存心,以礼存心;仁者爱人,有礼者敬人。
——《孟子·离娄下》

文明

文明是现代化国家的显著标志。要把提高社会文明程度作为建设社会主义文化强国的重大任务,坚持重在建设、以立为本,坚持久久为功、持之以恒,努力推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。

我践行 我学习
社会主义核心价值
人民有信仰 国家有力量
THE CHINESE DREAM

富强 民主 自由 平等 爱国 敬业
文明 和谐 公正 法治 诚信 友善

北京丰台
FENGTAI BEIJING